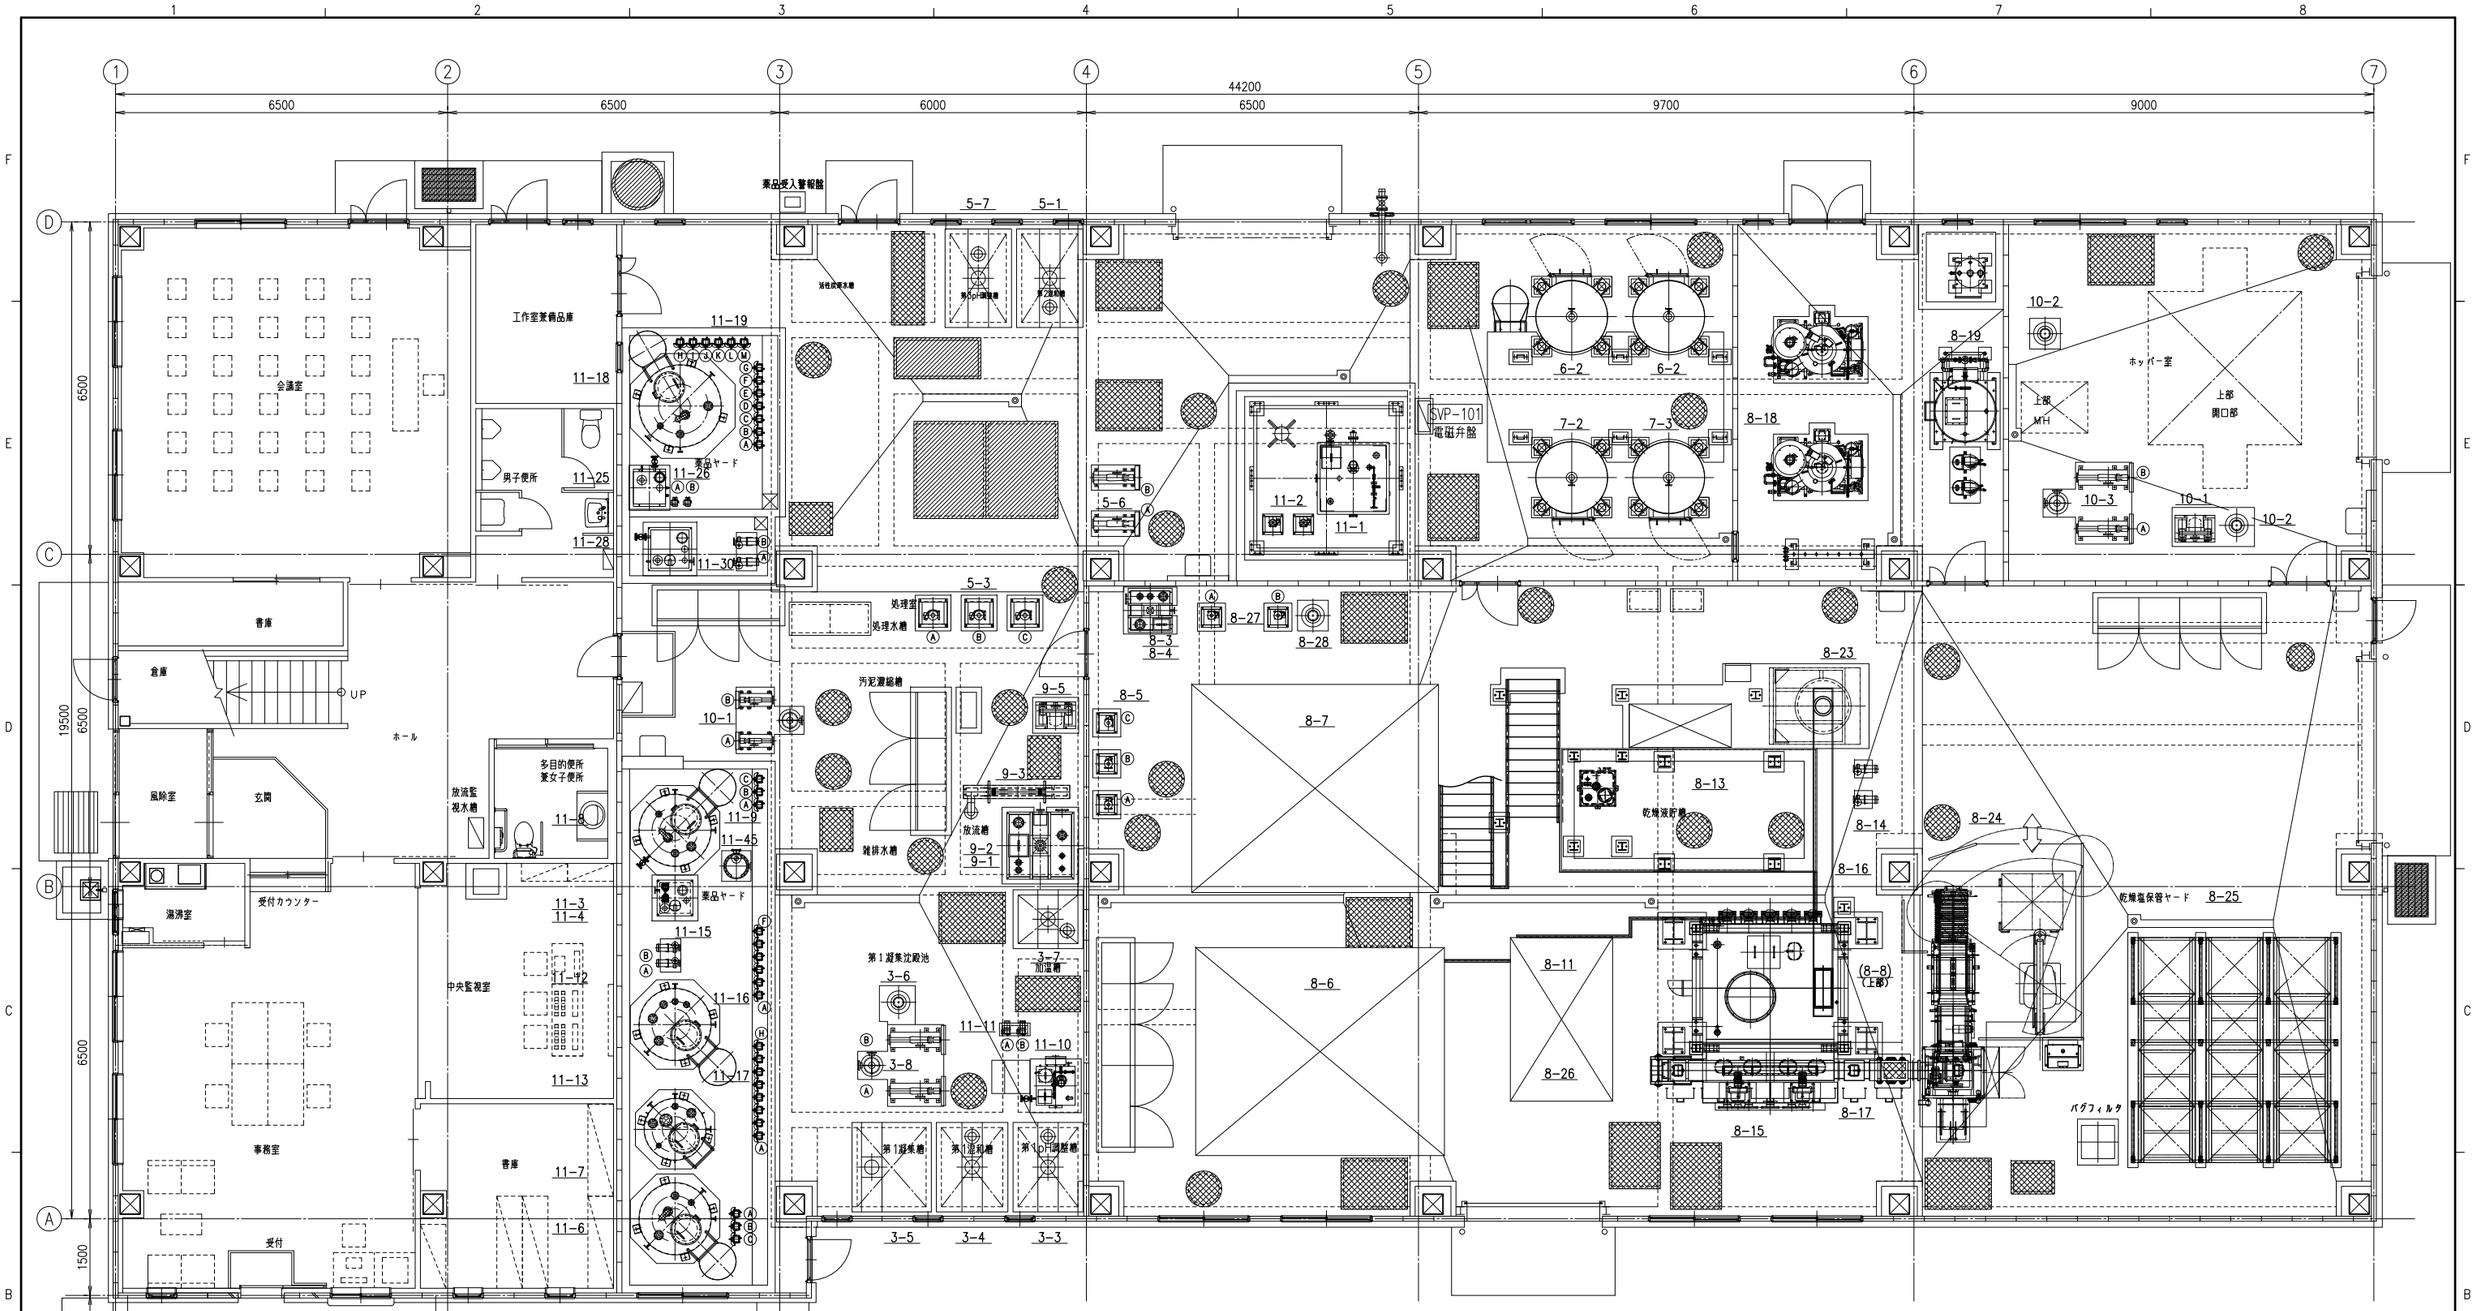

3-3	第1pH調整槽撹拌機	8-4	濃縮塩水中和槽撹拌機	8-24	自動袋詰装置	11-3	リン酸貯槽	11-25	次亜塩素酸ソーダ貯槽
3-4	第1混和槽撹拌機	8-5	濃縮塩水移送ﾎﾟﾝﾌﾟ	8-25	移動棚	11-4	リン酸溶解撹拌機	11-26	次亜塩素酸ソーダ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ
3-5	第1凝集槽撹拌機	8-6	水分除去装置１	8-26	脱塩ろ液移送ポンプ	11-6	メタノール貯槽	11-28	薬液洗浄タンク
3-6	第1凝集沈殿池汚泥掻寄機	8-7	水分除去装置２	8-27	脱水前濃縮液移送ポンプ	11-7	メタノール注入ポンプ	11-30	薬液洗浄注入ポンプ
3-7	第2pH調整槽撹拌機	8-8	濃縮塩脱水機	8-28	脱水前濃縮液貯留槽撹拌機	11-8	凝集剤貯槽	11-45	塩酸希釈用ガススクラバー
3-8	第1凝集沈殿池汚泥引抜ポンプ	8-11	脱塩ろ液タンク	9-1	最終pH調整槽	11-9	凝集剤注入ﾎﾟﾝﾌﾟ		
5-1	第2混和槽撹拌機	8-13	蒸発乾燥装置	9-2	最終pH調整槽撹拌機	11-10	凝集助剤自動溶解装置		
5-3	膜吸引ポンプ	8-14	乾燥液移送ポンプ	9-3	消毒装置	11-11	凝集助剤注入ﾎﾟﾝﾌﾟ		
5-6	膜ろ過原水槽汚泥引抜ポンプ	8-15	乾燥塩ホッパ	9-5	処理水再利用水ポンプ	11-13	塩酸希釈貯槽		
5-7	第3pH調整槽撹拌機	8-16	乾燥装置下塩移送コンベア	10-1	濃縮汚泥移送ポンプ	11-15	塩酸供給ﾎﾟﾝﾌﾟ		
6-2	活性炭吸着塔	8-17	乾燥塩ホッパ下塩移送ｺﾝﾍﾞｱ	10-2	汚泥貯留槽撹拌機	11-16	脱塩用塩酸注入ﾎﾟﾝﾌﾟ		
7-2	キレート吸着塔(水銀)	8-18	蒸気ボイラ	10-3	汚泥供給ポンプ	11-17	塩酸注入ﾎﾟﾝﾌﾟ		
7-3	キレート吸着塔（一般重金属）	8-19	環水タンク	11-1	炭酸ソーダ自動溶解装置	11-18	苛性ソーダ貯槽		
8-3	濃縮塩水中和槽	8-23	フレコン充填機	11-2	炭酸ソーダ注入ポンプ	11-19	苛性ソーダ注入ﾎﾟﾝﾌﾟ		

REV.	日付	記事	設計	承認	REV.	日付	記事	設計	承認
3					6				
2					5				
1					4				

SAVE
FILE
****

納入先: 延岡市　殿
工事名: 延岡市新最終処分場浸出水処理施設建設工事
処理規模: 200m³/日

承認 | 照査 | 作成 | 製図

図面名称: 浸出水処理施設
処理棟水処理施設・1階機器配置図

縮尺: 1/60
製図年月日: 2011.03.02
工事番号: AFE45001
機種: L
図面番号: ML0003
訂正: 3

1/1