


### 別紙3 集約建替用地周辺の水道施設(配水管)の状況

#### 水道施設の状況

集約建替用地である一ヶ岡D団地周辺の水道施設(配水管)の状況は下図に示すとおりで、東側の市道一ヶ岡50号線、北側の市道一ヶ岡17号線、北街区南側の市道一ヶ岡22号線には、延岡市の配水管(φ100)が敷設されており、既存の一ヶ岡D団地は、これらの配水管からの給水管を引き込み供給しています。

集約建替団地の給水は、これまでと同様に、既設配水管より給水管を引き込みます。

■集約建替用地周辺の水道施設(配水管)の状況

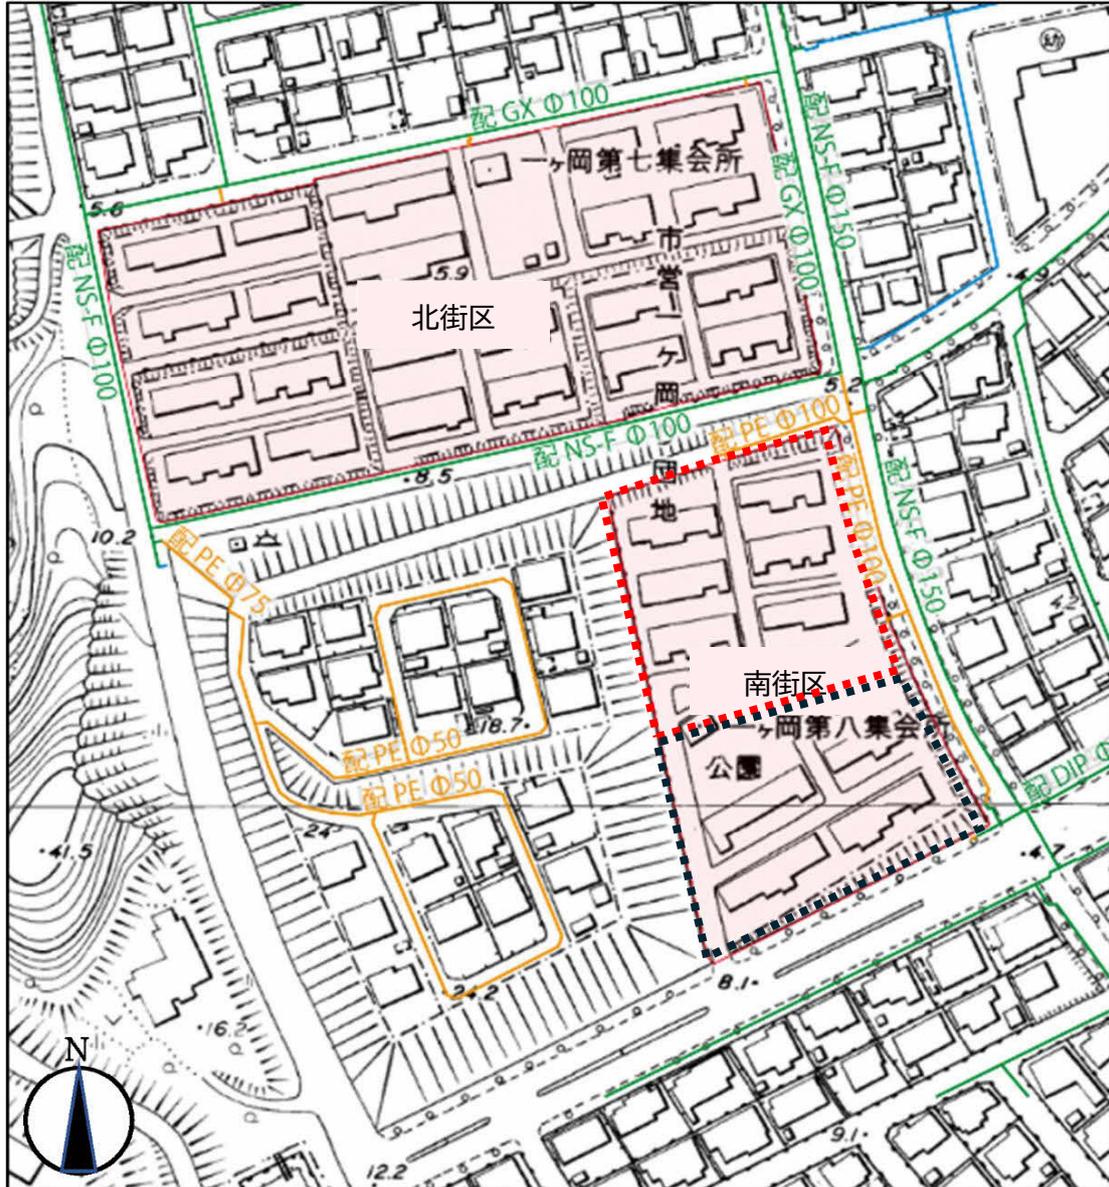

(水道施設台帳より延岡市都市計画白図をベースに作成)