


別紙4 集約建替用地周辺の下水道施設(污水排水管)の状況

下水道施設(污水排水管)の状況

集約建替用地である一ヶ岡D団地周辺の下水道施設(污水排水管)の状況は下図に示すとおりで、北側の市道一ヶ岡17号線、北街区南側の市道一ヶ岡21号線・市道一ヶ岡22号線、南街区南側の市道一ヶ岡環状線には、延岡市の污水排水管が敷設されており、既存の一ヶ岡D団地の污水は、これらの污水排水管に接続されています。

集約建替団地の給水は、これまでと同様に、これらの污水排水管に接続します。

■集約建替用地周辺の下水道施設(污水排水管)の状況

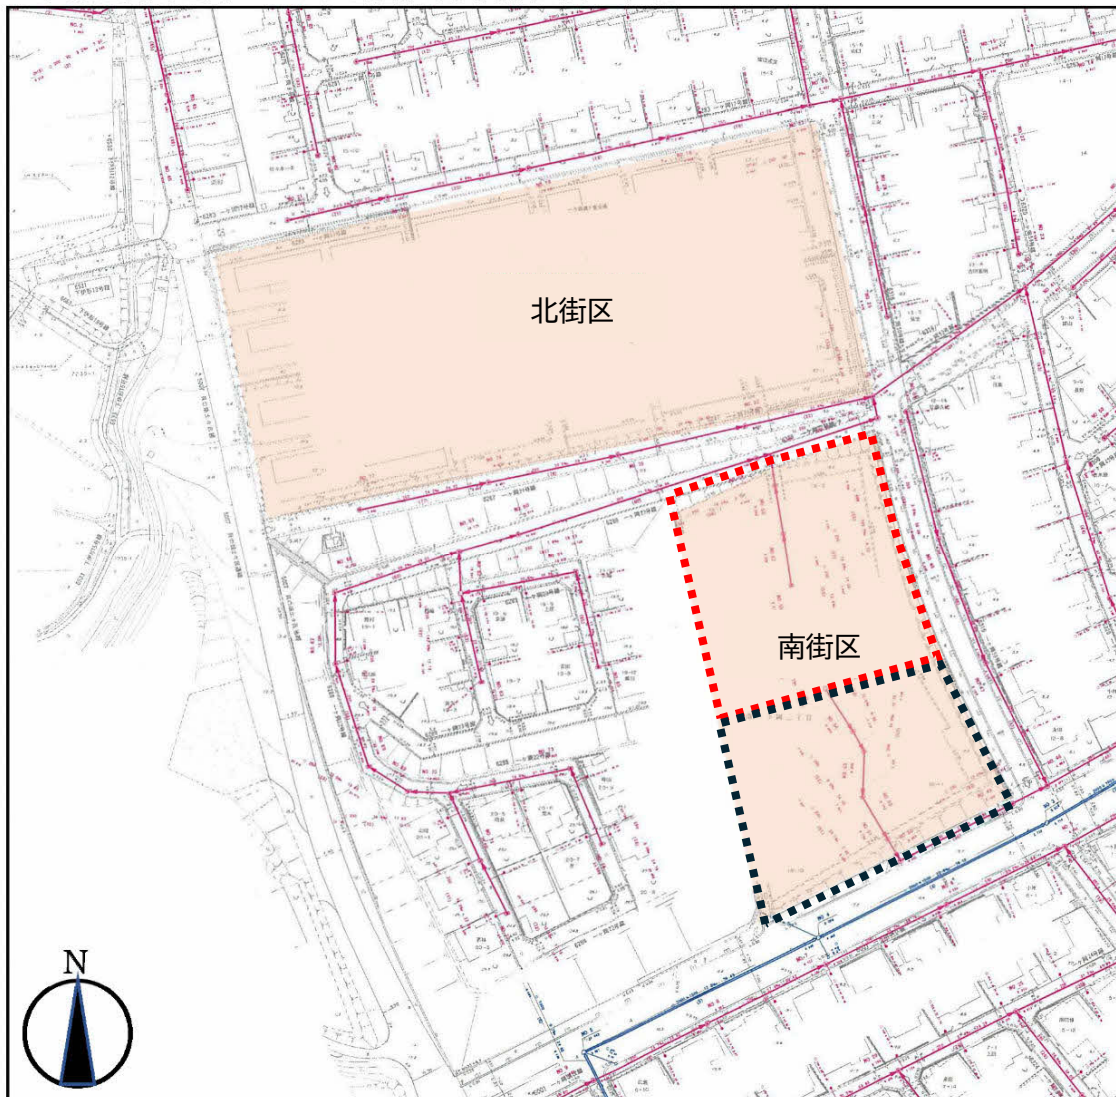

(出典:延岡市下水道施設台帳)