


延岡市内水ハザードマップ【想定最大規模降雨】

旭小学校区・東海小学校区

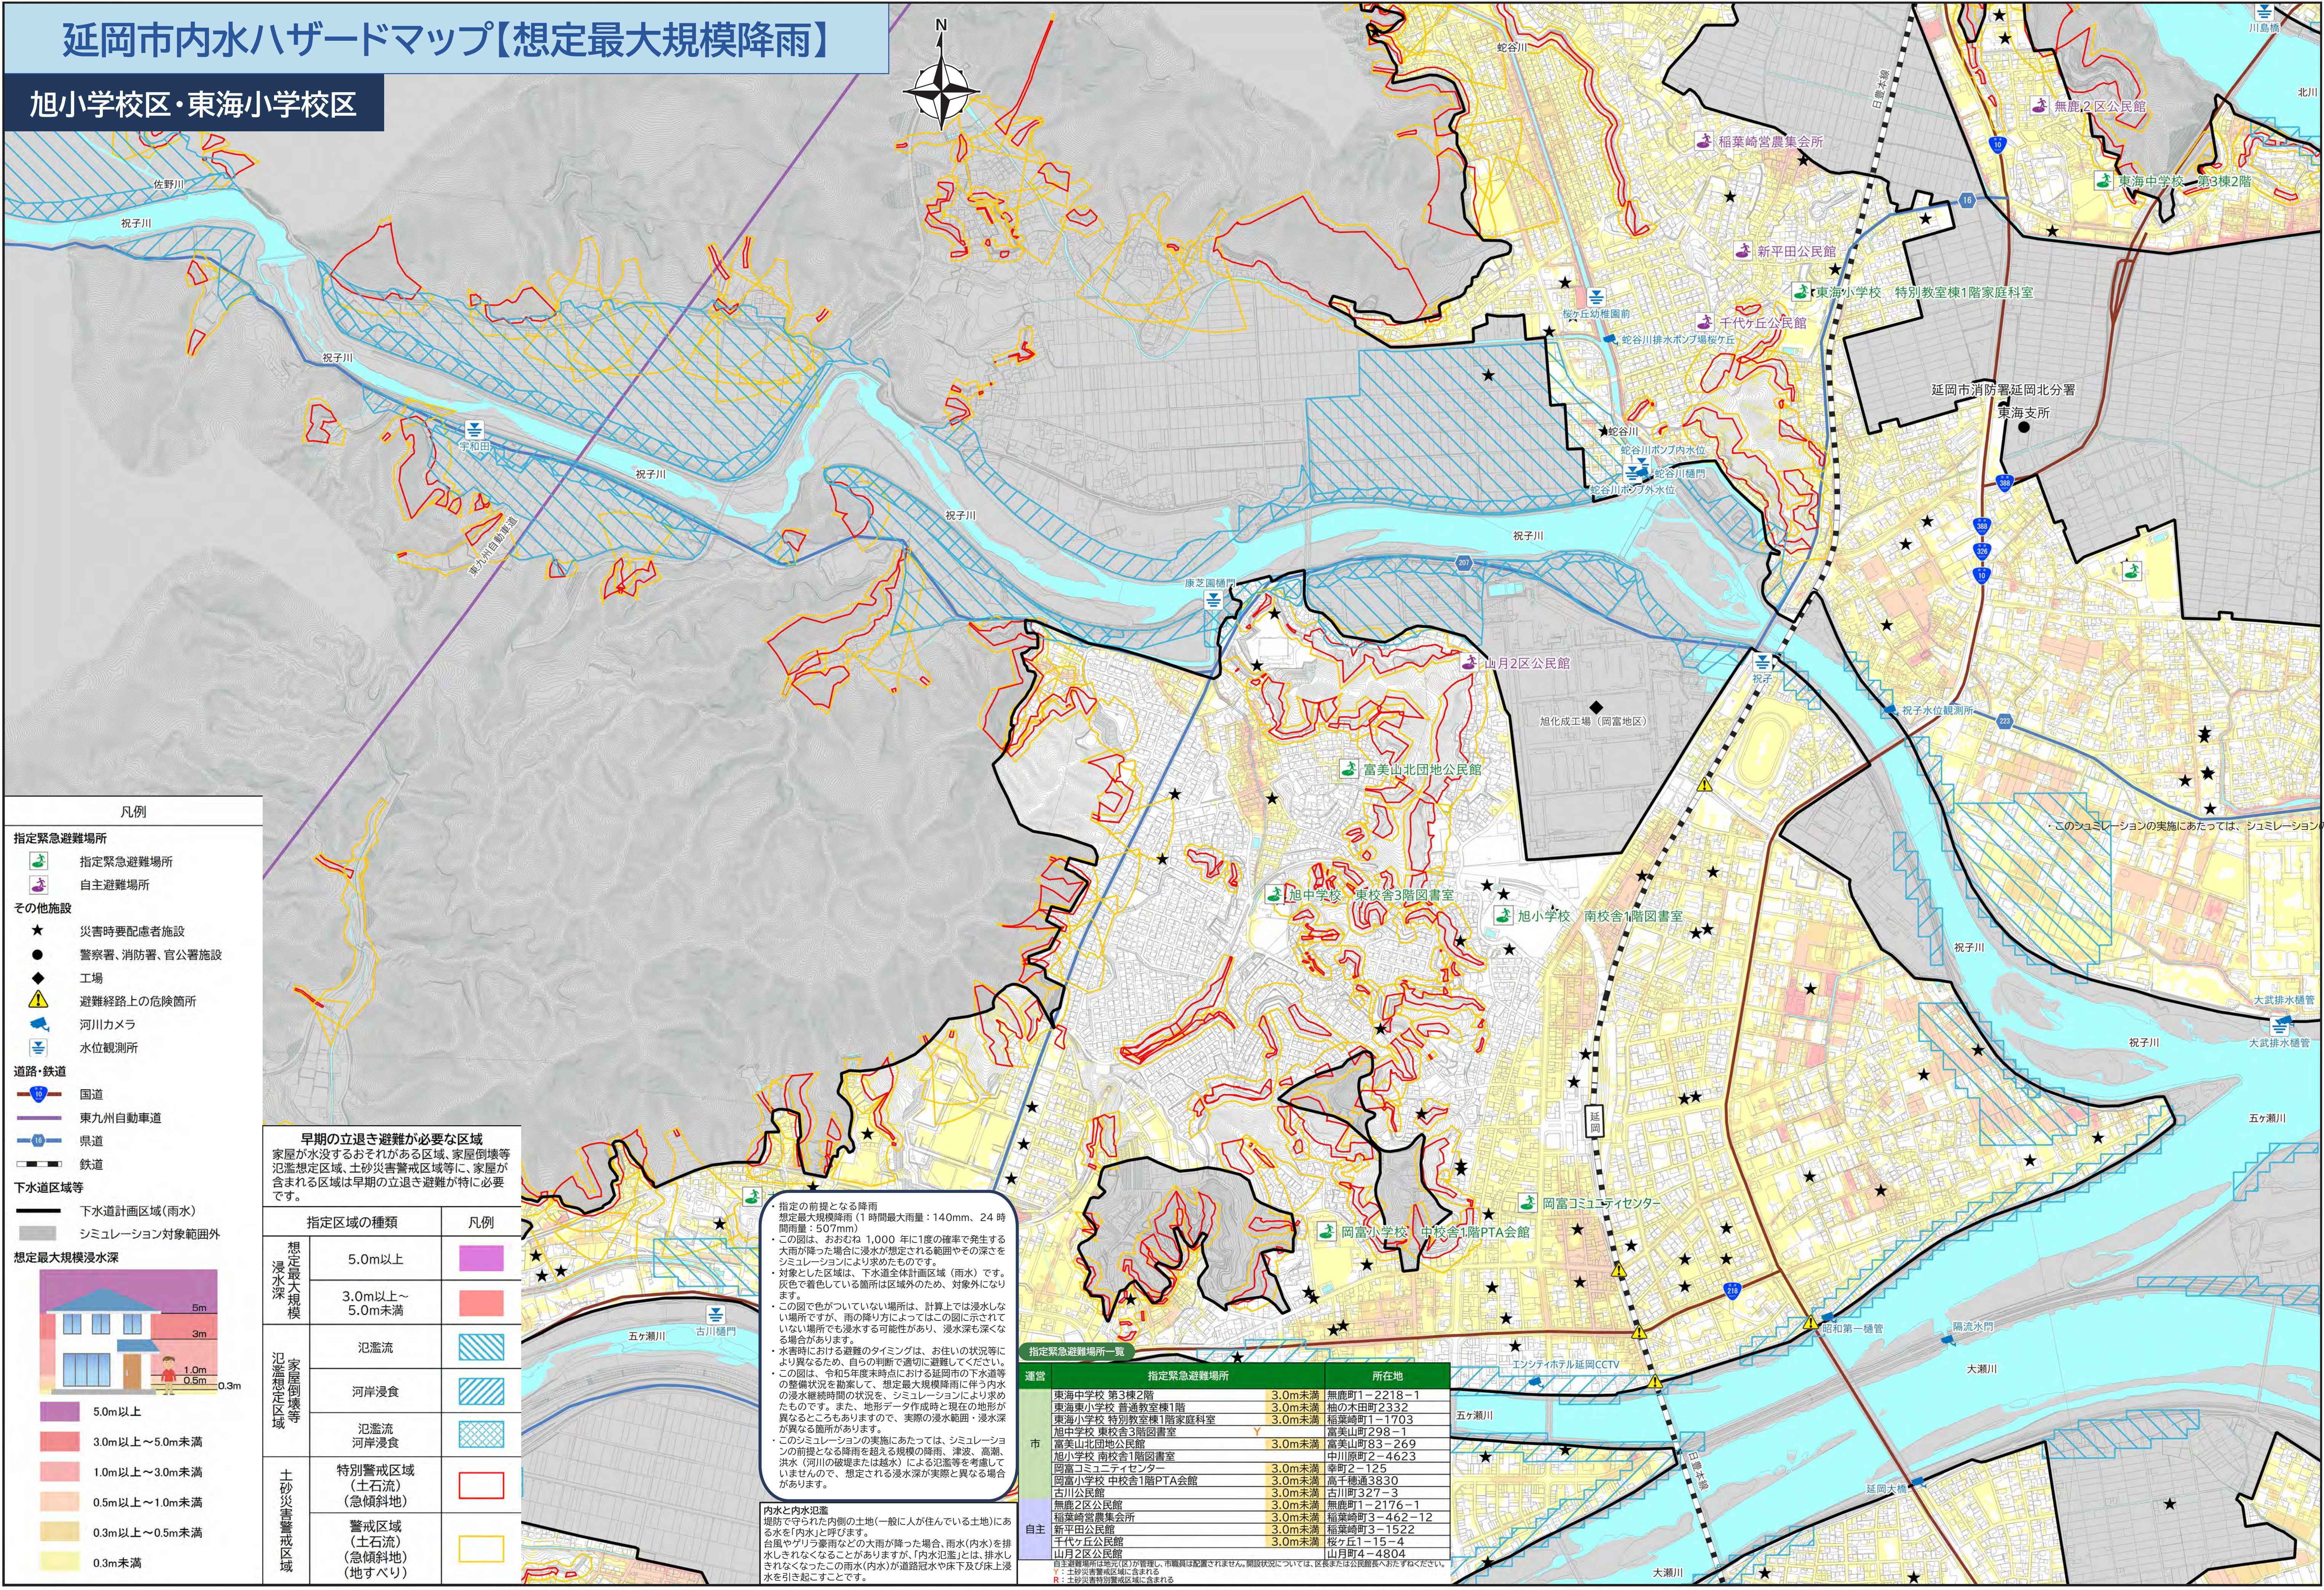

凡例

指定緊急避難場所

- 指定緊急避難場所
- 自主避難場所

その他施設

- 災害時要配慮者施設
- 警察署、消防署、官公署施設
- 工場
- 避難経路上の危険箇所
- 河川カメラ
- 水位観測所

道路・鉄道

- 国道
- 東九州自動車道
- 県道
- 鉄道

下水道区域等

- 下水道計画区域(雨水)
- シミュレーション対象範囲外

想定最大規模浸水深

- 5.0m以上
- 3.0m以上～5.0m未満
- 1.0m以上～3.0m未満
- 0.5m以上～1.0m未満
- 0.3m以上～0.5m未満
- 0.3m未満

早期の立退き避難が必要な区域		
家屋が水没するおそれがある区域、家屋倒壊等氾濫想定区域、土砂災害警戒区域等に、家屋が含まれる区域は早期の立退き避難が特に必要です。		
指定区域の種類		凡例
想定最大規模浸水深	5.0m以上	
	3.0m以上～5.0m未満	
	氾濫流	
	河岸浸食	
氾濫想定区域	氾濫流	
	河岸浸食	
	特別警戒区域(土石流)(急傾斜地)	
	警戒区域(土石流)(急傾斜地)(地すべり)	
土砂災害警戒区域		

指定の前提となる降雨
想定最大規模降雨(1時間最大雨量：140mm、24時間雨量：507mm)

・この図は、おおむね1,000年に1度の確率で発生する大雨が降った場合に浸水が想定される範囲やその深さをシミュレーションにより求めたものです。

・対象とした区域は、下水道全体計画区域(雨水)です。灰色で着色している箇所は区域外のため、対象外になります。

・この図で色がついていない場所は、計算上では浸水しない場所ですが、雨の降り方によってはこの図に示されていない場所でも浸水する可能性があり、浸水深も深くなる場合があります。

・水害時における避難のタイミングは、お住いの状況等により異なるため、自らの判断で適切に避難してください。

・この図は、令和5年度末時点における延岡市の下水道等の整備状況を勘案して、想定最大規模降雨に伴う内水の浸水継続時間の状況を、シミュレーションにより求めたものです。また、地形データ作成時と現在の地形が異なる箇所もありますので、実際の浸水範囲・浸水深が異なる箇所があります。

・このシミュレーションの実施にあたっては、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨、津波、高潮、洪水(河川の破堤または越水)による氾濫等を考慮していませんので、想定される浸水深が実際と異なる場合があります。

内水と内水氾濫
堤防で守られた内側の土地(一般に人が住んでいる土地)にある水を「内水」と呼びます。
台風やゲリラ豪雨などの大雨が降った場合、雨水(内水)を排水しきれなくなったこの雨水(内水)による氾濫とは、排水しきれなかったこの雨水(内水)が道路冠水や床下及び床上浸水を引き起こすことです。

指定緊急避難場所一覧			
運営	指定緊急避難場所	所在地	
市	東海中学校 第3棟2階	3.0m未満	無鹿町1-2218-1
	東海東小学校 普通教室棟1階	3.0m未満	柚の木田町2332
	東海小学校 特別教室棟1階家庭科室	3.0m未満	稲葉崎町1-1703
	旭中学校 東校舎3階図書室	Y	富美山町298-1
	富美山北団地公民館	3.0m未満	富美山町83-269
	旭小学校 南校舎1階図書室	3.0m未満	富美山町2-4623
	岡富コミュニティセンター	3.0m未満	幸町2-125
	岡富小学校 中校舎1階PTA会館	3.0m未満	高千穂通3830
	古川公民館	3.0m未満	古川町327-3
	無鹿2区公民館	3.0m未満	高千穂通3830
自主	稲葉崎営農集会所	3.0m未満	稲葉崎町3-462-12
	新平田公民館	3.0m未満	稲葉崎町3-1522
	千代ヶ丘公民館	3.0m未満	桜ヶ丘1-15-4
	山月2区公民館	3.0m未満	山月町4-4804
	延岡市消防署延岡北分署		
	東海支所		

自主避難場所は地元(区)が管理し、市職員は配置できません。開設状況については、区長または公民館長へおたずねください。
Y：土砂災害特別警戒区域に含まれる
R：土砂災害警戒区域に含まれる